


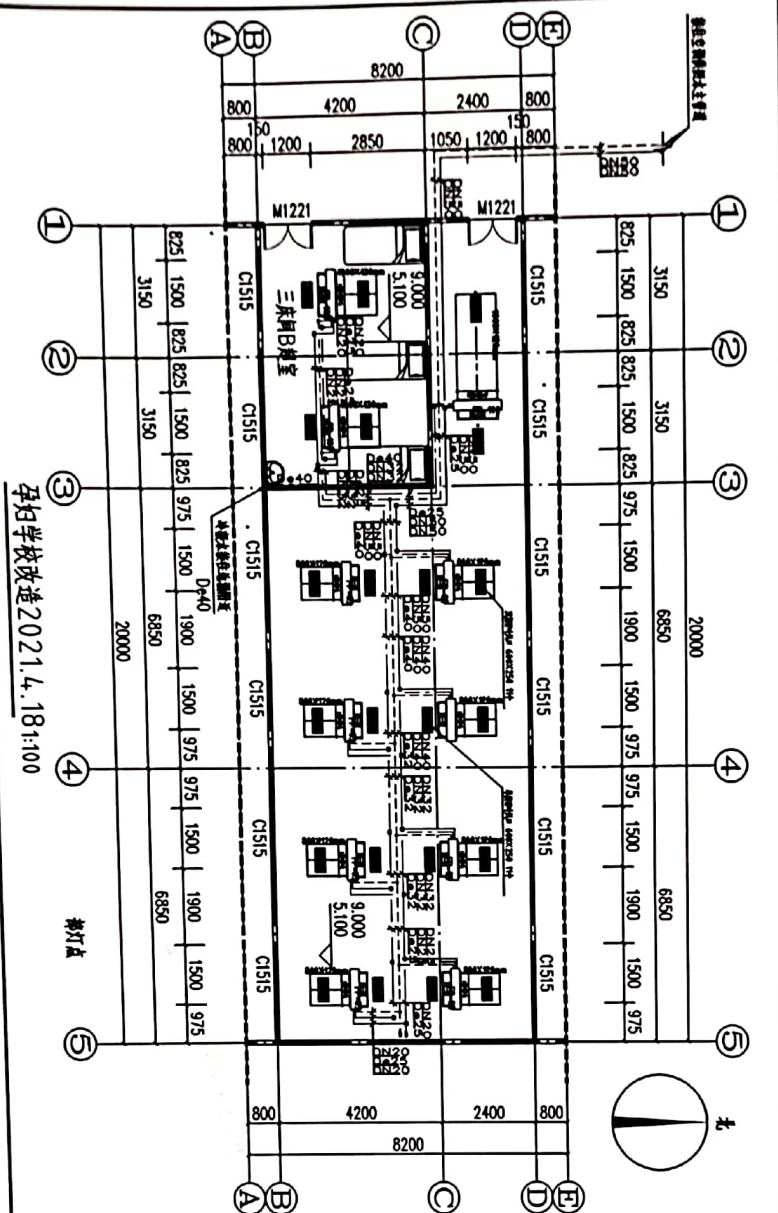

孕妇学校改造2021.4.18:100

新灯点

注:

1. 空调系统末端采用风机盘管, 下送风方式;
2. 风管采用镀锌薄钢板制作, 保温采用B1级橡塑保温材料, 厚20mm。软接采用硅玻毡金属材料。
3. 空调水管采用镀锌钢管, 保温采用B1级橡塑保温材料, 厚30mm。
4. 冷却水管采用给水硬聚氯乙烯塑料管, 保温采用B1级橡塑保温材料, 厚20mm。
5. 空调水主管接自走廊空调水主管网。
6. 送回风口采用铝合金材料, 配合吊顶情况设置。
7. 未尽事宜遵照通风空调相关施工规范。
8. 本设计所有施工工艺满足相关规范要求, 施工前材质需要提供甲方认可后, 方可施工。

风机盘管接管大样图

